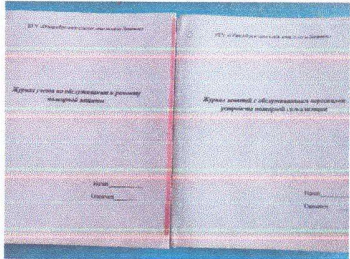
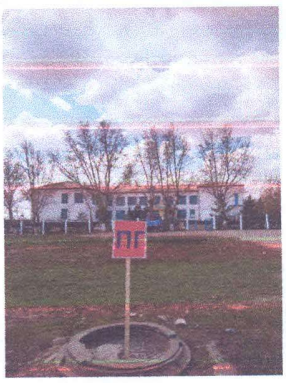
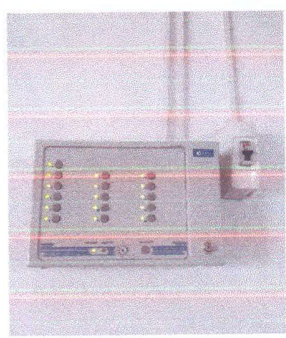
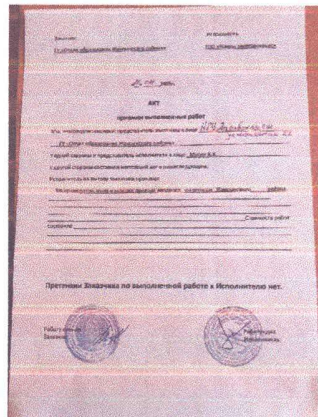
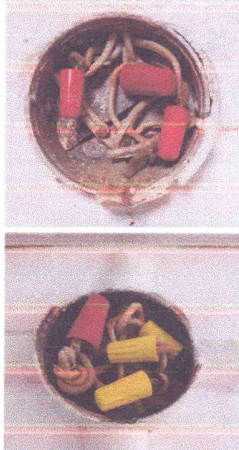
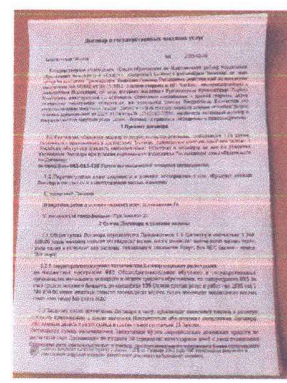


Начальнику ОЧС
Жаксынского района
Подполковнику
Гражданской защиты
Абильмаженову Б.М.

В соответствии с предписанием № 9 от 11.02.2025 г. сообщаем Вам, что значительные и незначительные грубые нарушения, указанные в предписании об устранении нарушений определённых в критериях оценки степени риска выявленных в результате профилактического контроля в КГУ «Общеобразовательная школа села Лозовое отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области» полностью устранены.

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени рискам	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности +	Незначительное	Ответственным за пожарную безопасность было пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума
2	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности. В помещении дежурного персонала установить инструкцию о мерах пожарной безопасности.	Незначительное	
3	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности. Завести журнал по учёту работ по техническому обслуживанию и	Незначительное	

	планово — предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния средств пожаротушения.		
4	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности. Установить световой или флуоресцентный указатель с нанесённым буквенным индексом «ПГ» с цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта, а также аналогичный указатель с нанесённым буквенным индексом «ПВ»	Значительное	
5	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности. Привести в исправное состояние автоматическую сигнализацию в здании школы.	Грубое	
6	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности. Предоставить протокола испытаний огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения школы	Грубое	

7	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности. На путях эвакуации (на 1 – 2 этажи) для отделки полов применяется горючий материал (линолеум), демонтировать	Грубое	
8	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности. Произвести проверку состояния стационарного оборудования электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.	Грубое	
9	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов в распределительных коробках выполнить с помощью специальных зажимов и т.д.	Грубое	
10	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности. Заключить договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.	Грубое	

11 П. 122 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности. Провести занятия с обслуживающим персоналом на знания устройства и принципов работы систем и установок пожарной сигнализации.

Значительное



Директор школы

А.Курмашев

